


Κάτοψη

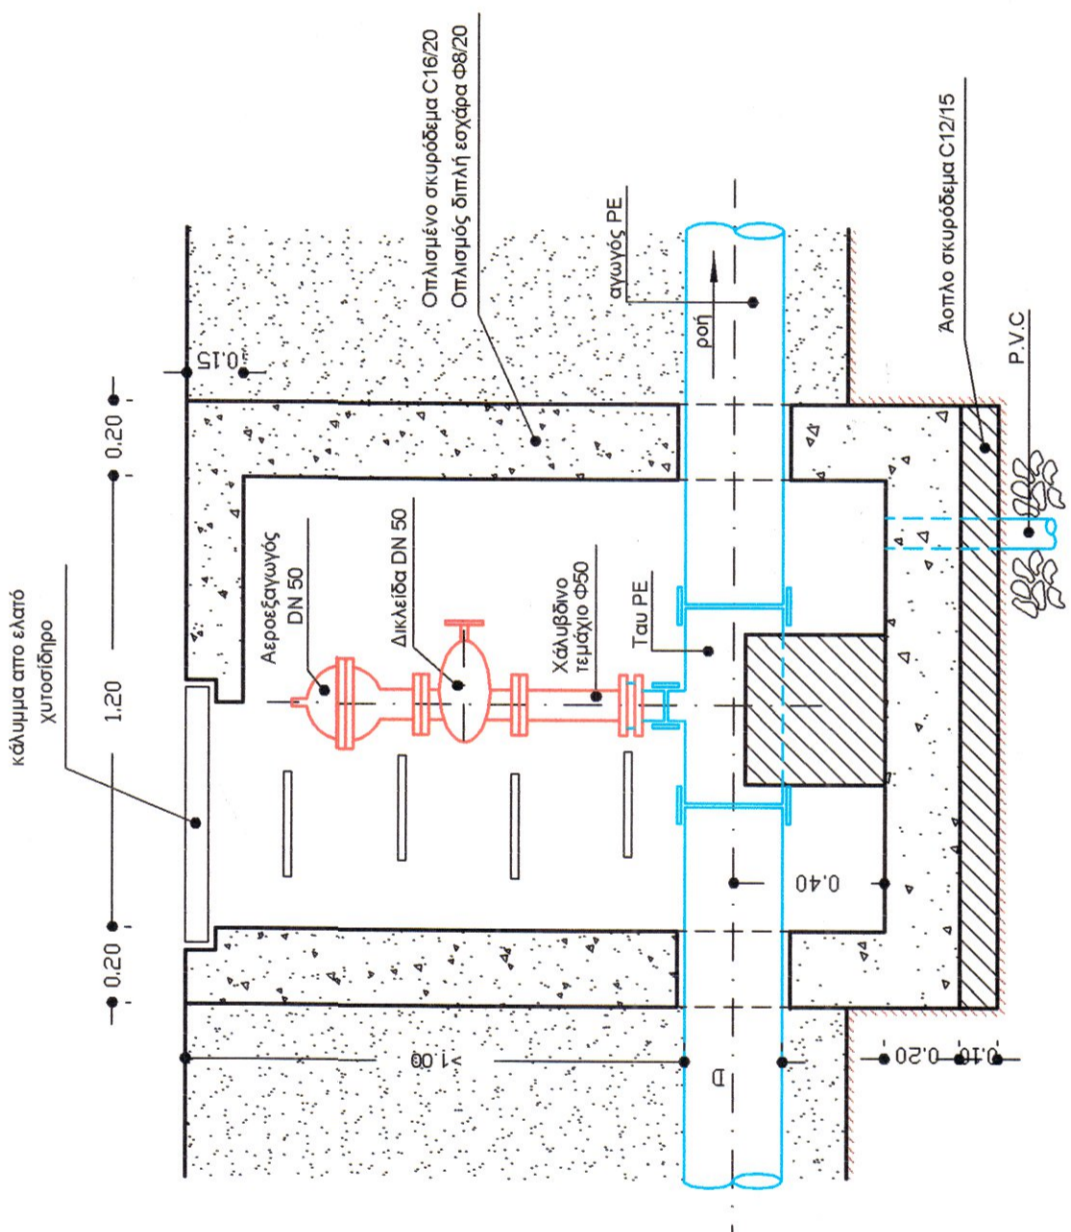

Τομή α-α

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Οι σπές εισόδου και εξόδου στα φρεάτια θα αφηθούνται κατά την κατασκευή τους μεγαλύτερες των αντίστοιχων εξωτερικών διαμέτρων των σωλήνων. Μετά την τοποθέτηση των αγωγών και τη δοκιμή λειτουργίας του δικτύου το αναπομένον κενό θα πληρωθεί με τσιμεντοκονία των 600 χγρ. τσιμέντου.

Προμέτρηση εργασιών

Είδος Εργασίας	Ποσότητα
1 Εκσκαφές	10.00 μ ³
2 Οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20	2.70 μ ³
3 Αοπλο σκυρόδεμα C12/15	0.40 μ ³
4 Σίδηρος οπλισμός	150 χγρ.
5 Ξυλότυποι	20.00 μ ²
6 Κάλυμμα από ελατό χυσοσάθρο 60x60 εκ.	56 χγρ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΕΡΟΞΑΝΑΓΩΓΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ

6.

1:20

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΜΑΡΙΑΣ Π. ΚΥΛΑΦΗ
ΠΑΠΑΦΩΤΗ 4 - ΑΓΡΙΝΙΟ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 20-7-2007
Θ.ΕΦΗΒΛΕΠΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 20-7-2007
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Α.Τ.Υ.Δ.Κ. ΑΙΤΩΛΙΝΙΑΣ

